

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date de révision du profil de baignade : Décembre 2023

Baignade Centre Plage Boulogne-sur-Mer




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Centre Plage
Commune : Boulogne-sur-Mer
Département : Pas de Calais
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Le Maire
Surveillance baignade : 1 juillet au 31 août
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 547 400 m / 2 637 904 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 1000 x 170 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des sources de contamination

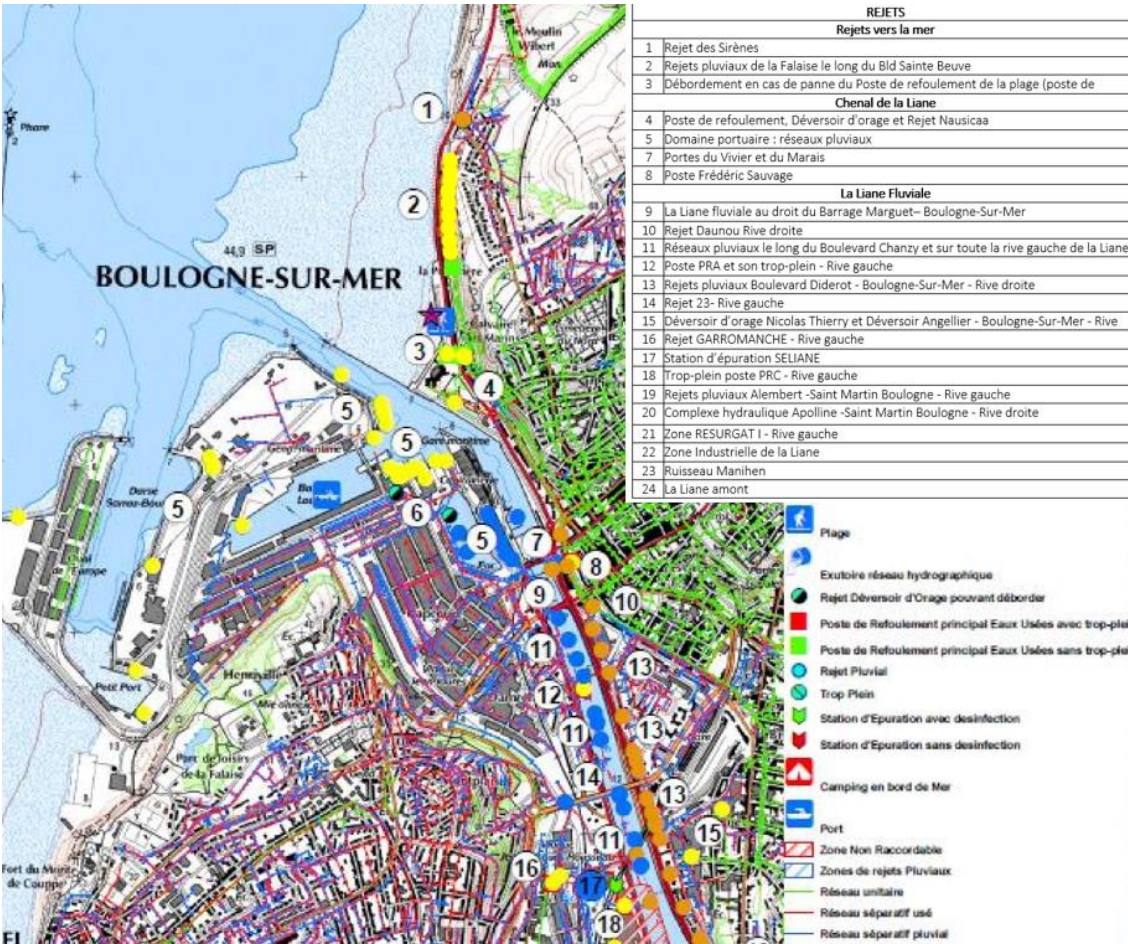

Principales sources de pollution

Sources	Fréquence	Flux	Impact
Rejet des Sirènes	Importante	Important	Fort
Portes du Vivier et du Marais	Moyenne	Important	Fort
La Liane fluviale au droit du Barrage Marguet	Importante	Important	Fort
Rejet Daunou Rive droite	Important	Moyen	Fort
Rejets pluviaux Boulevard Diderot	Moyenne	Important	Fort
Poste Frédéric Sauvage	Moyenne	Moyen	Moyen
Poste de refoulement, Déversoir d'orage et Rejet Nausicaa	Ponctuelle	Moyen	Moyen
Rejets pluviaux de la Falaise Bld Sainte Beuve	Moyenne	Moyen	Moyen
Poste de refoulement de la plage	Ponctuelle	Moyen	Moyen

Qualité bactériologique des eaux de baignade

2019	2020	2021	2022

Excellent	Bon	Suffisant
Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 2 dernières années

Début	Fin	Observation
17/06/2021	21/06/2021	Fermeture préventive
28/06/2021	29/06/2021	Fermeture préventive
06/07/2021	08/07/2021	Fermeture préventive
13/07/2021	14/07/2021	Fermeture préventive
27/07/2021	29/07/2021	Fermeture préventive
03/08/2021	04/08/2021	Fermeture préventive
07/08/2021	08/08/2021	Fermeture préventive
23/08/2021	24/08/2021	Fermeture préventive
25/07/2022	26/07/2022	Fermeture préventive
18/08/2022	19/08/2022	Fermeture préventive
21/08/2022	23/08/2022	Fermeture préventive
05/09/2022	11/09/2022	Fermeture préventive

Plan d'actions

1. SIRENES: Poursuite mise en conformité de particuliers – suppression prise temps sec
2. ST BEUVE: Mise en conformité (inversion de branchement au niveau du pluvial)
3. PORT: Suppression des rejets directs et contrôle des branchements et des rejets
4. PR A : Mise en place d'une vanne motorisée
5. Amélioration des réseaux des communes du Portel, St Martin Boulogne et Outreau
6. Limitation des déversements à Garromanche, Vivier / Marais et Sauvage

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade